


HEC - Remplacement du Système de Détection Incendie

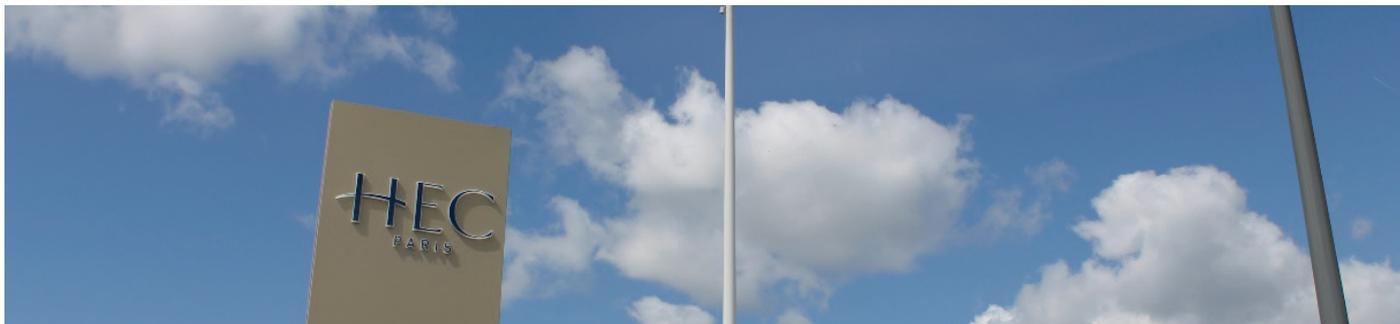

Année : 2018 à 2019

Activité : TERITAIRE

Marché : PUBLIC

Type de Bâtiment : ERP

Type de travaux : RENOVATION

Maître d'ouvrage : HEC PARIS

Maitre d'Oeuvre: AKSSIMO

TYOLOGIE DE L'OPERATION

Nature des travaux : SYSTÈME DE DETECTION INCENDIE

Durée : 4 mois

Budget : 203 000 €

Localisation : JOUY-EN-JOSAS (78)

CONDITIONS D'EXÉCUTION

Site occupé : OUI

Heures de nuits : NON

Horaire décalé : OUI

Nbre d'heures d'exécution : 1200

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Remplacement du Système de Détection Incendie (SDI), mise en place d'une façade déportée au niveau du PC de sécurité (liaison par fibre optique) et d'une UAE correspondante.

